


<input checked="" type="checkbox"/>				DATE DRAWN 03-10-17	QUANTITY	CHECKED BY	TITLE 2RP-1 外形図	JOB 蒲郡市新学校給食センター 殿
<input type="checkbox"/>				WORK NO.				
<input type="checkbox"/>				CLASSIFICATION	SCALE	DRAWN BY	DRAWING NO.	
NO.	DESCRIPTION	DATE	DRAFT	CHK'D	APP'D	1/10		
	REVISION							

銘板記号	製作記号	彫刻文字			個数	備考
NP0	A-3	2RP-1			1	
NP1	D-3	冷温水還水 温度指示調節計			1	TIC 1
NP2	D-3	冷温水往還 差圧指示調節計			1	PIC 1
NP3	D-3	CT-1 冷却水往 温度指示調節計			1	TIC 2
NP4	D-3	AC-5 給氣 温度指示調節計			1	TIC 3
NP5	D-3	AC-6 給氣 温度指示調節計			1	TIC 4
NP6	D-3	熱源群指令			1	
NP7	D-3	ベース機切換			1	
NP8	D-3	冷温水発生機1			1	
NP9	D-3	冷温水発生機2			1	
NP10	D-3	南系統			1	
NP11	D-3	冷却塔給水弁			1	
	F-3	A CH-1	B 自父	C CH-2	1	COS1
	F-3	入	切	遠方	1	COS2
	F-3	入	切	自動	1	COS3
	F-3	入	切	自動	1	COS4
	F-3	開	閉	自動	1	COS5
	F-3	冷房	暖房	遠方	1	COS6

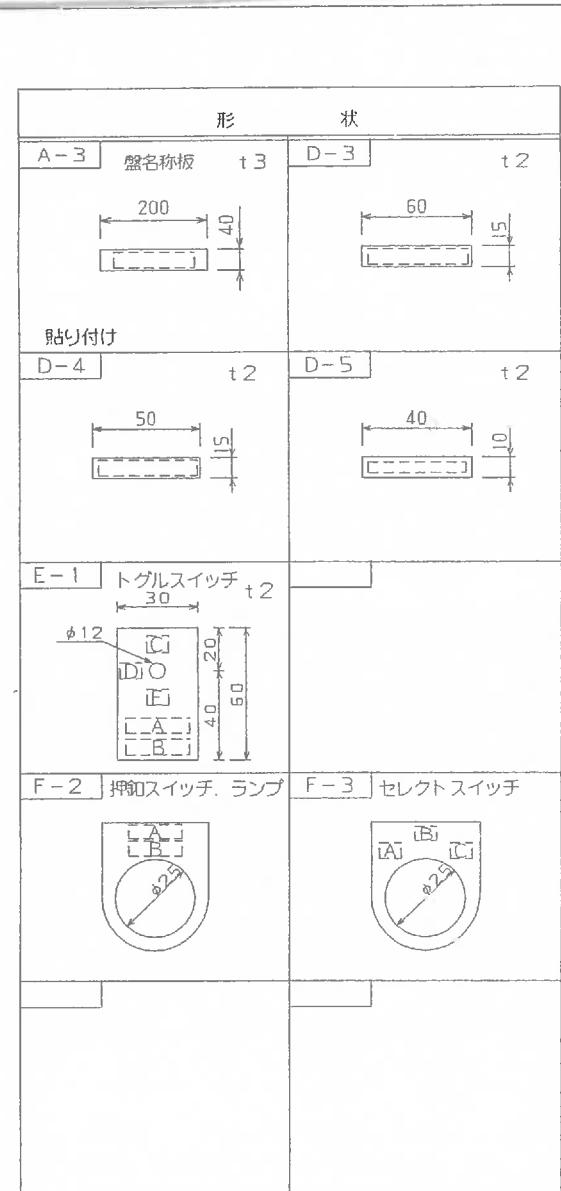

1. 字体：丸ゴシック体 JIS Z8903

仕様 地色・白 マンセル N-9.5  
　　色名  
　　主色  
　　黒 マンセル N-1.8

2. 色：文字色・黒 マンタル N-1.0

### 3. 材質：透明PVC板


③					DATE DRAWN 03-10-03	QUANTITY 1	CHECKED BY [Redacted]	TITLE ZRP-1 銘板一覧表	JOB 蒲郡市新学校給食センター 殿
②					WORK NO.				
①					CLASSIFICATION [Redacted]	SCALE A	DRAWN BY [Redacted]	DRAWING NO. [Redacted]	
NO.	DESCRIPTION	DATE	DRAFT	CHK'D	APP'D				
REVISION									

機器一覧表


記号	名称	型番	メーカー	数量
CB	ノーヒューズブレーカ	NF30-CS 2P10A	三菱	1
	〃	NF30-CS 2P5A	〃	1
	端子カバー	TCS-03CS2B	〃	2
CP	サーモットプロテクタ	CP30-BA 1P1M2A	〃	2
	〃	CP30-BA 1P1M1A	〃	5
	〃	CP30-BA 1P1M0.3A	〃	1
	端子カバー	TC1-CPN	〃	8
DC	直流電源	PS3N-B24A2CN	和泉	1
	〃	PS3N-D24A2CN	〃	1
	DINレール取付金具	PS9Z-3N4B	〃	1
	〃	PS9Z-3E4C	〃	1
PL	ランプ	APS126DN-W AC200V φ25	〃	1
COS	セレクトスイッチ	ASS320N 3ノッチ φ25	〃	5
〃	〃	ASS33SN-243 3ノッチ φ25	〃	1
NF	ノイズフィルター	ZRAC2203-11	TDK	1
TR	トランス	200/24V 50VA	三和	1
〃	〃	200/24V 10VA	〃	1
GX,CX,SX	Iリレー	MY4N AC200V	オムロン	5
RX,XS,XA,CX	〃	MY4N-D2 DC24V	〃	15
KP	キープリレー	MY2K	〃	2
	ソケット	PYF14A	〃	22
	保持金具	PYC-A1	〃	22P
F LR	フロートレスリレー	61F-IN	〃	1
JX	ラチェットリレー	G4Q-212S	〃	1
	ソケット	8PFA1	〃	1

記号	名称	型番	メーカー	数量
TIC	温度指示調節計	R21-ODA00101	台数制御用	山武 1
〃	〃	R21-5GA00101	〃	1
〃	〃	R31-2GA000300	AC-5・6	〃 2
PIC	差圧指示調節計	R31-2GA000300	差圧制御用	〃 1
	端子カバー	83110231-101	〃	5
CDGP	端末伝送装置	WY7208W1120	〃	3
〃	〃	WY7208W2180	〃	4
〃	〃	WY7208W4140	〃	1
〃	〃	WY7208W6140	〃	1
	コネクタ付きケーブル	DY7220A0030	0.3m	〃 7
	〃	DY7220A0000	1.0m	〃 1
TM	タイマー	MS4SM-AP	AC200V	富士 4
	ソケット	TP411X	〃	4
TB1	端子台	BNH15LWT	和泉	3P
TB2	〃	BNH15MW	〃	50P
TB3	〃	BNH15MW	〃	55P
TB4	〃	BNH15MW	〃	55P

(3)					DATE DRAWN 03-10-17	QUANTITY	CHECKED BY	TITLE 2RP-1 機器一覧表		JOB 蒲郡市新学校給食センター 殿			
(2)					WORK NO.								
(1)					CLASSIFICATION	SCALE	DRAWN BY	DRAWING NO. [REDACTED]					
NO.	DESCRIPTION	DATE	DRAFT	CHK'D	APP'D		[REDACTED]						
REVISION [REDACTED]													

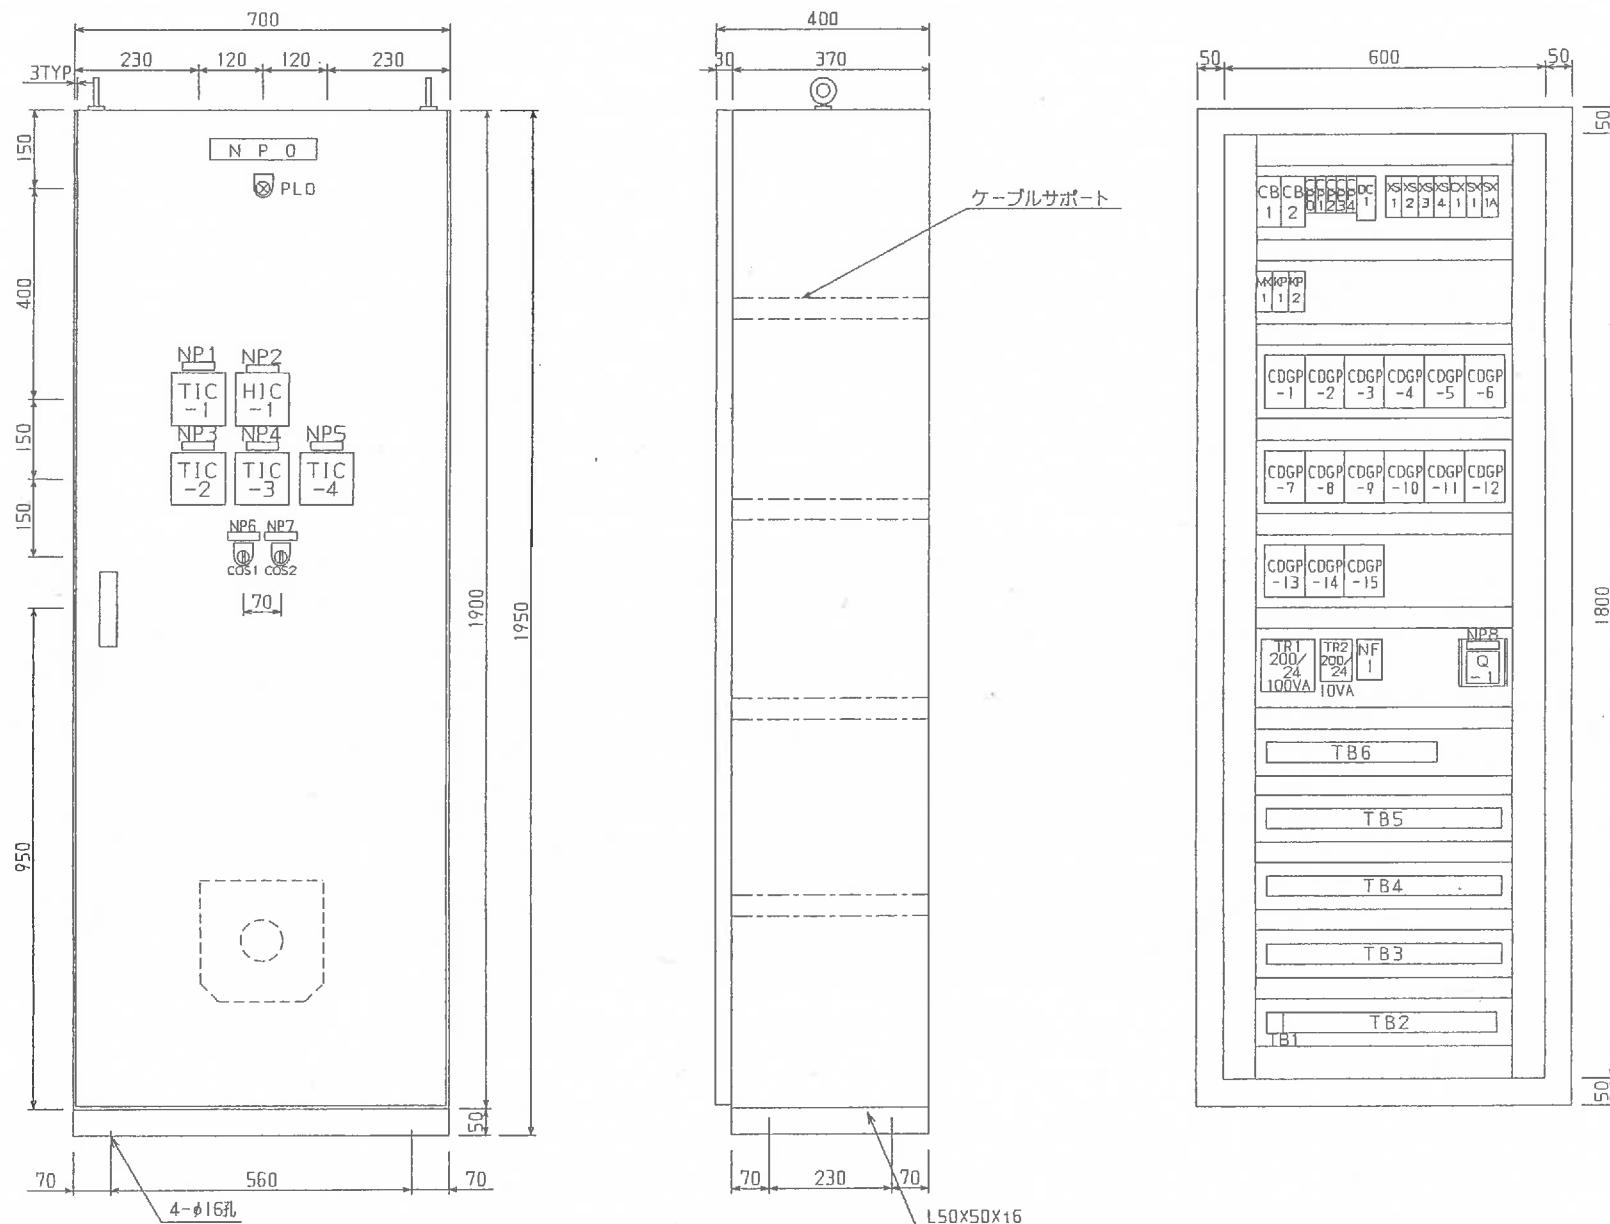

①				DATE DRAWN 03-10-17	QUANTITY	CHECKED BY	TITLE ZRP-2 外形図	JOB 蒲郡市新学校給食センター 殿
②				WORK NO.				
③				CLASSIFICATION				
NO.	DESCRIPTION	DATE	DRAFT	CHK'D	APP'D	SCALE 1/10	DRAWN BY [REDACTED]	DRAWING NO. [REDACTED]
REVISION								

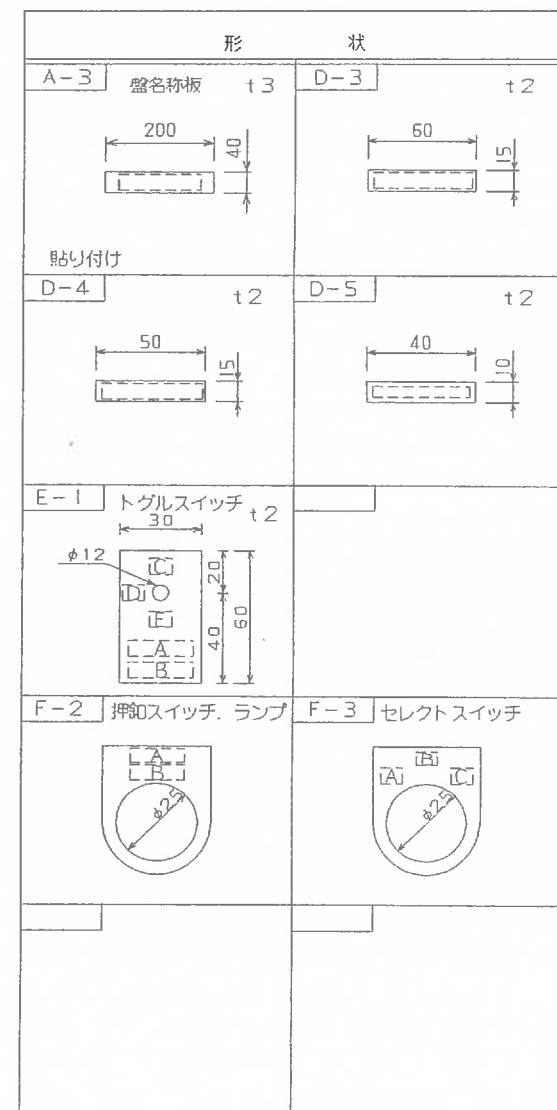

仕様 1. 字体:丸ゴシック体 JIS Z8903  
2. 色:文字色・黒 マンセル N-1.0  
3. 材質:透明アクリル板

③					DATE DRAWN 03-10-03	QUANTITY	CHECKED BY	TITLE 2RP-2 銘板一覧表	JOB 蒲郡市新学校給食センター 殿
②					WORK NO.				
①					CLASSIFICATION	SCALE	DRAWN BY	DRAWING NO. [REDACTED]	
NO.	DESCRIPTION	DATE	DRAFT	CHE'D	APP'D				
REVISION									

## 機器一覽表

記号	名称	型番	メーカー	数量
CB	ノーヒューズブレーカ	NF30-CS 2P10A	三菱	1
	"	NF30-CS 2P5A	"	1
	端子力バー	TCS-03CS2B	"	2
CP	サーキットプロテクタ	CP30-BA 1P1M3A	"	1
	"	CP30-BA 1P1M2A	"	1
	"	CP30-BA 1P1M1A	"	2
	"	CP30-BA 1P1M0.3A	"	1
	端子力バー	TC1-CPN	"	5
DC	直流電源	PS3N-D24A2CN	和泉	1
	DINレール取付金具	PS9Z-3E4C	"	1
PL	ランプ	APS126DN-W AC200Vφ25	"	1
COS	セレクトスイッチ	ASS320N 3ノッチ φ25	"	2
NF	ノイズフィルター	ZRAC2203-11	TDK	1
TR	トランス	200/24V 100VA	三和	1
"	"	200/24V 10VA	"	1
SX,MX	リレー	MY4N AC200V	オムロン	3
XS,CX	"	MY4N-D2 DC24V	"	5
KP	キープリレー	MY2K	"	2
	ソケット	PYF14A	"	10
	保持金具	PYC-A1	"	10P

③					DATE DRAWN 03-10-17	QUANTITY	CHECKED BY	TITLE 2RP-2 機器一覧表	JOB 蒲郡市新学校給食センター 殿
②					WORK NO.				
①					CLASSIFICATION	SCALE d	DRAWN BY	DRAWING NO. [REDACTED]	
NO.	DESCRIPTION	BEST	DRAFT	END'D	APP'D				
REVISION									