


3-11 消防・防災施設（消防署、消防団器具庫等、防災資機材庫等）

- ・消防・防災施設は、火災や自然災害から市民等を守ることを目的とした消防活動の拠点施設として設置しています。
- ・消防の中核機能を担う消防本部、地域の消防活動の拠点となる消防署東部出張所、消防署西部出張所の2か所の出張所のほか、市内各地に消防団器具庫等や防災資機材庫等が配置されています。
- ・消防団器具庫等や防災資機材庫等は配置状況のみ示します。

図 3-81 配置状況・外観写真（消防・防災施設）

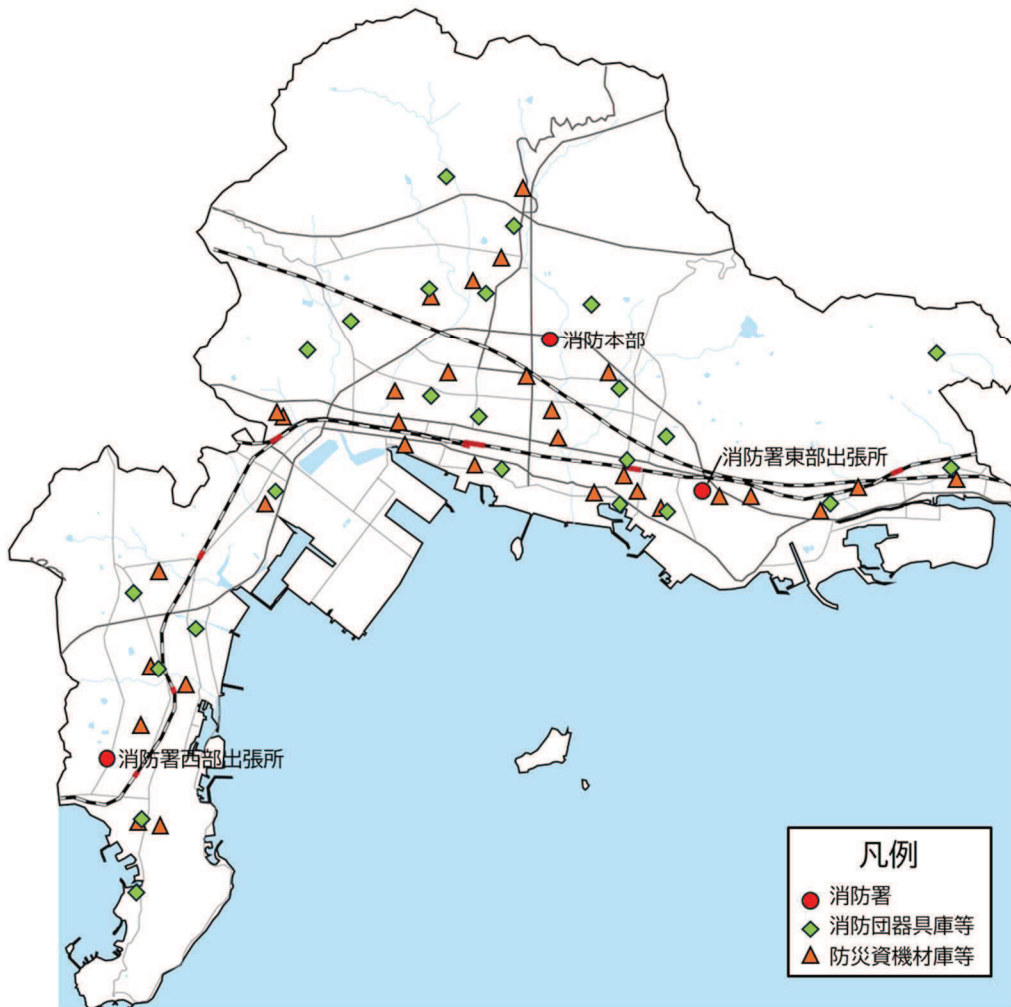

消防本部



消防署東部出張所



消防署西部出張所

3-11-1 消防署

(1) 老朽化状況の把握

- ・消防本部は築年数が15年程度であり、健全な状態を維持しています。
- ・消防署西部出張所は令和5（2023）年度に移転、建替えをしたため、健全な状態です。

図 3-82 老朽化状況（消防署）

施設名称	延床面積 (㎡)	建築年度	老朽化度	老朽化度				
				健全	←	→	老朽化	
				1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
消防本部	5,061	H21	1.6					
消防署東部出張所	439	S44	2.5					
消防署西部出張所	924	R5	1.0					

※複数の建物で構成されている施設の建築年度は、最も建築年度の古い建物をもとに掲載しています。

(2) コスト状況の把握

- ・消防本部は、本部機能を担う施設であるため、コストが高くなっています。
- ・支出項目別に見ると、いずれの施設も人に係るコストの割合が大きくなっています。

図 3-83 コスト状況（消防署）

施設名称	市の支出（千円）				
	施設に係るコスト	事業運営に係るコスト	人に係るコスト	指定管理料	合計
消防本部	82,241	0	445,680	0	527,921
消防署東部出張所	1,814	0	78,000	0	79,814
消防署西部出張所	2,231	0	149,240	0	151,471

施設名称	市の支出（千円）					
	0	150,000	300,000	450,000	600,000	750,000
消防本部						
消防署東部出張所						
消防署西部出張所						

※支出額の値は5ヵ年度（令和2（2020）～6（2024）年度）の平均値を掲載しています。