


体育館冷暖房設備利用マニュアル



【基本画面】

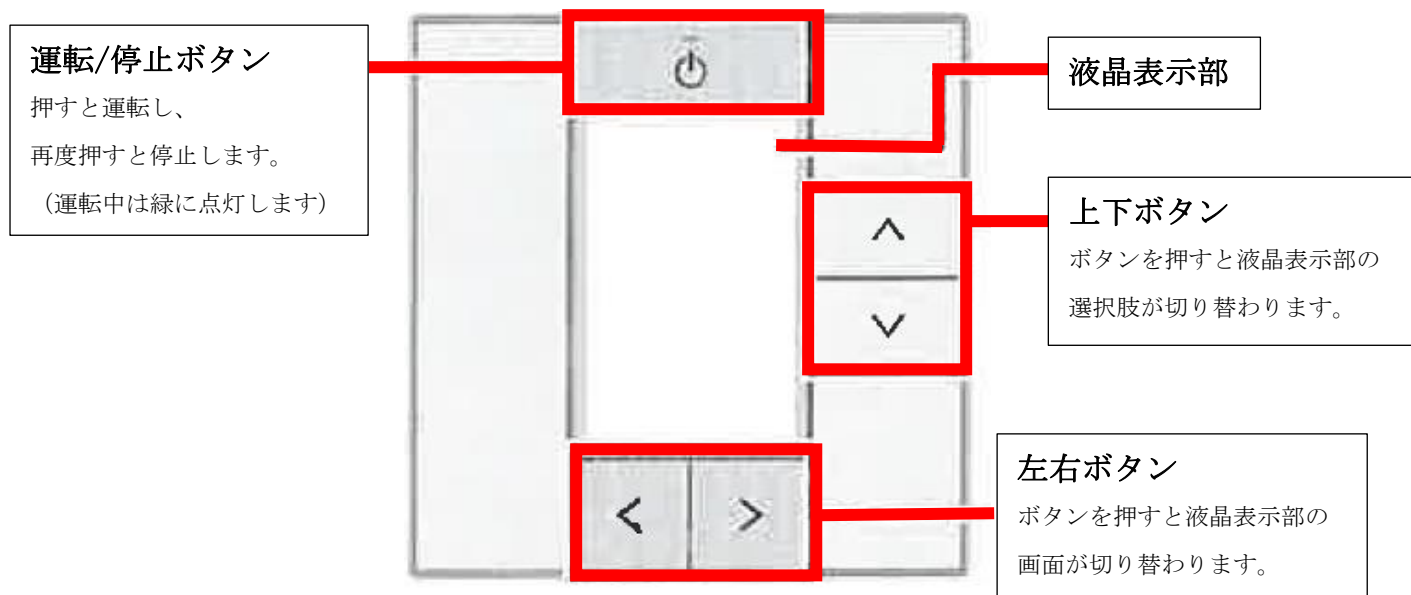

左右ボタン、上下ボタンを押すことで温度、風量等の設定を変更することができます。

注意事項

【使用可能時間】 ～ 21時

【使用可能温度】 4月～10月 冷房 24℃から27℃

11月～3月 暖房 18℃から20℃